



Fusibles dans le boîtier d'amplification C1-Box :

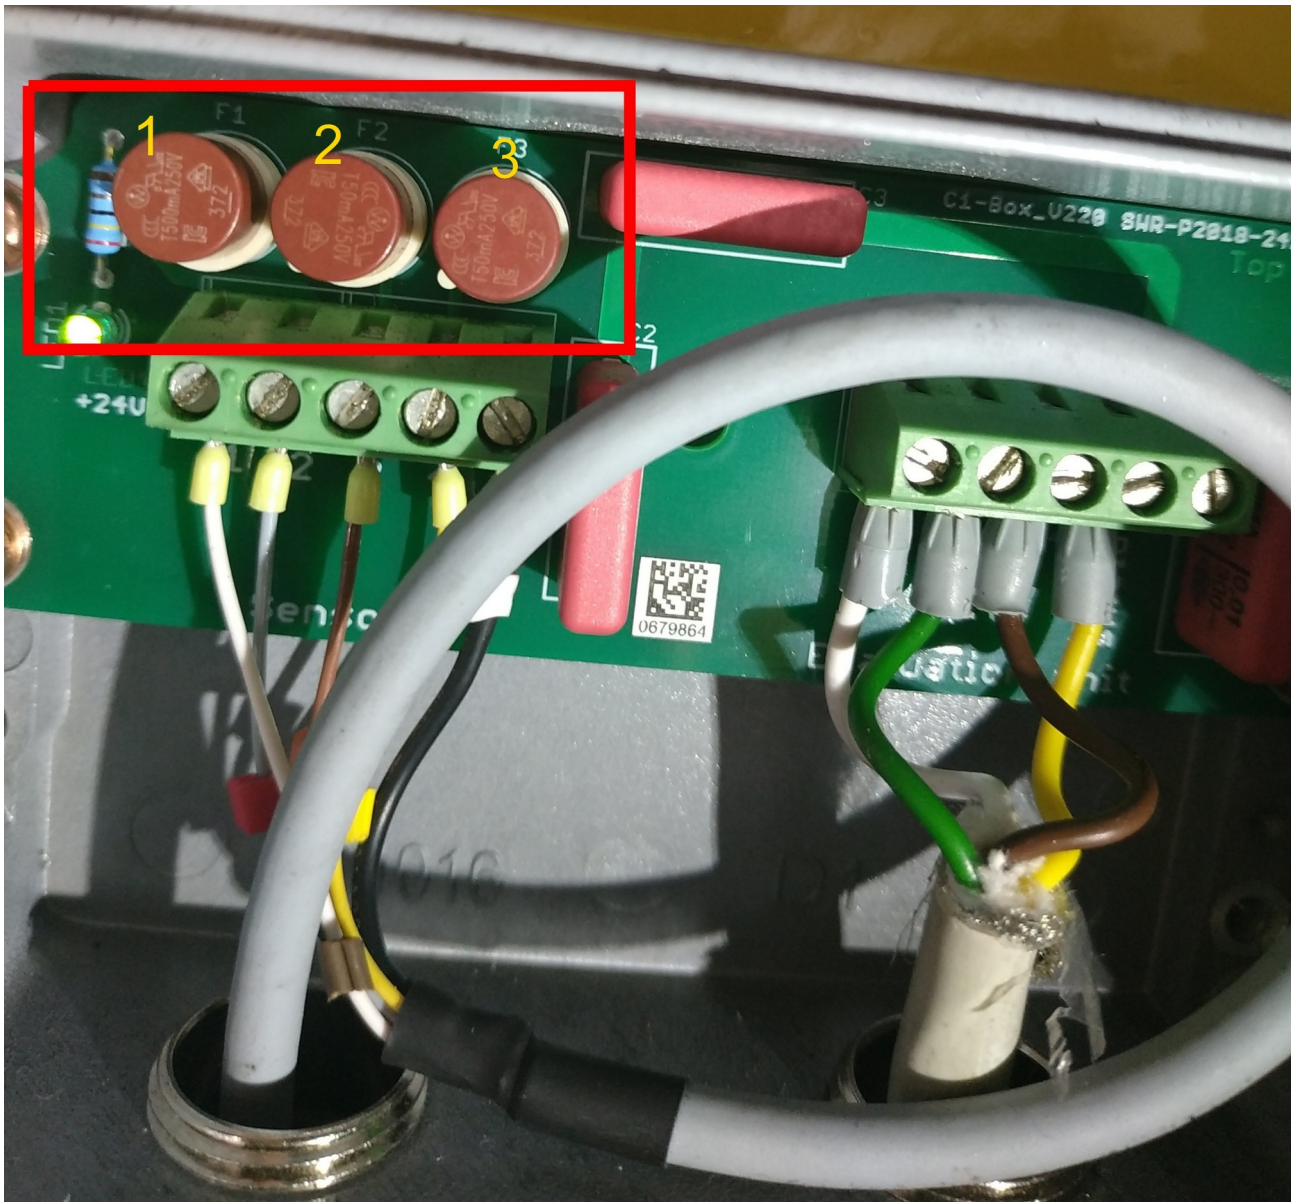

Valeurs : 500 mA, 50 mA, 50 mA.  
Fusibles amovibles, 250V, temporisés.

Fusibles dans l'unité de traitement MSE 300-DR :

Pensez à prendre une photographie du câblage avant le démontage de l'unité de traitement :

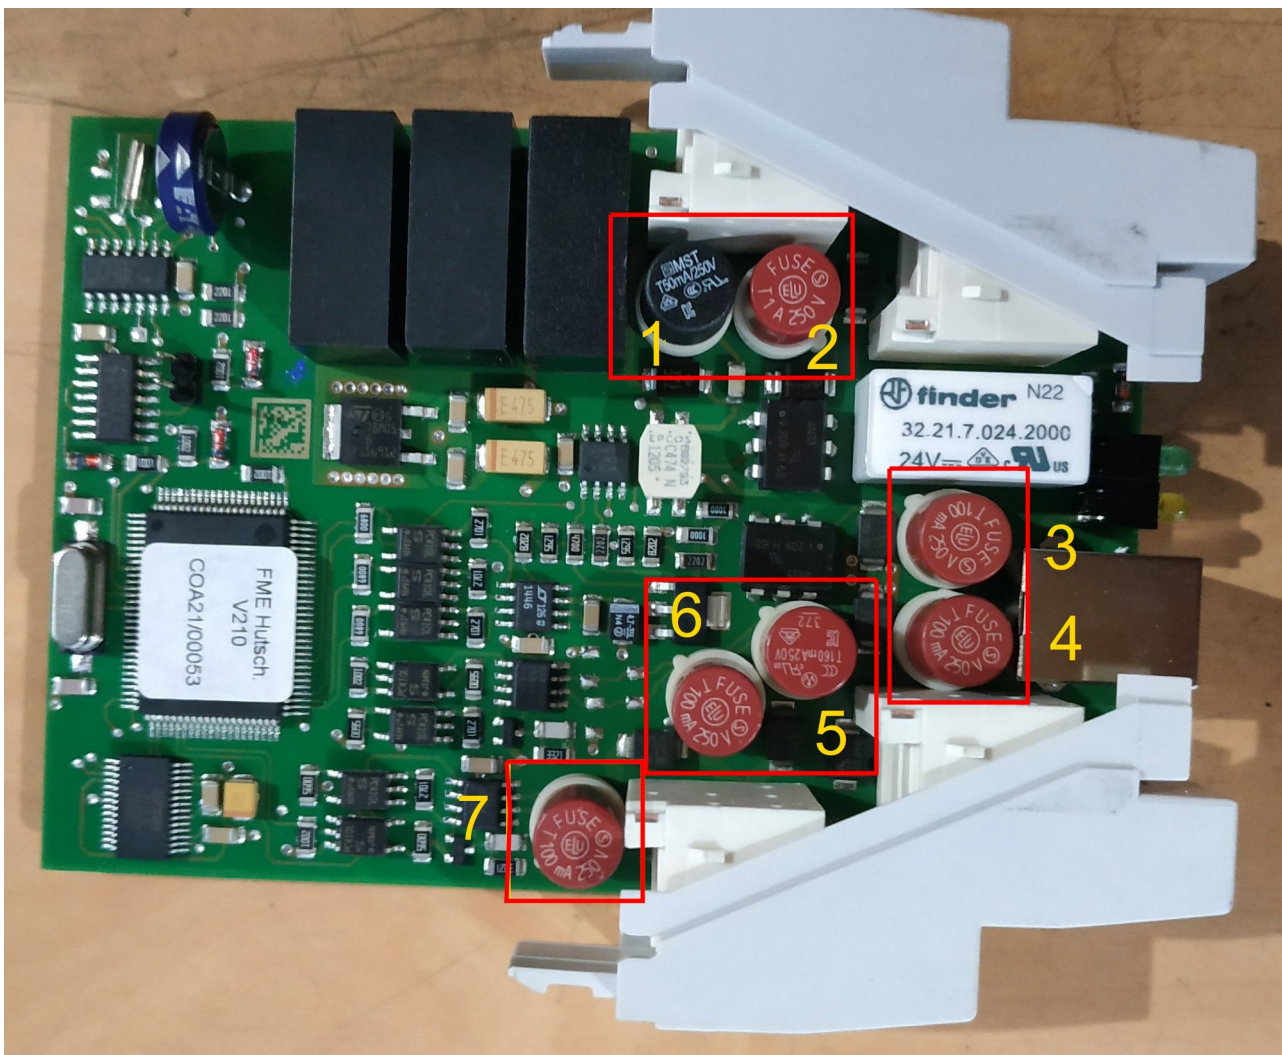

Valeurs : 50 mA, 1 A, 100 mA, 100 mA, 160 mA , 100 mA, 100 mA.  
Fusibles amovibles, 250V, temporisés.